IETVES PANDUSA PLĀNS
M 1:50

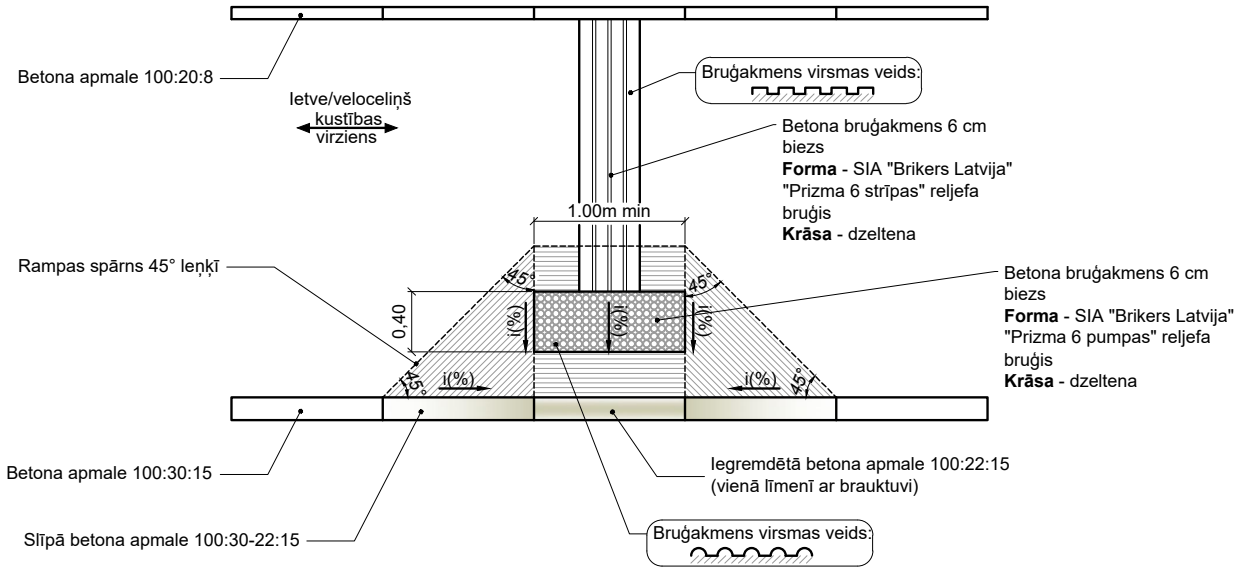

IETVES PANDUSA PRETSKATS
M 1:50

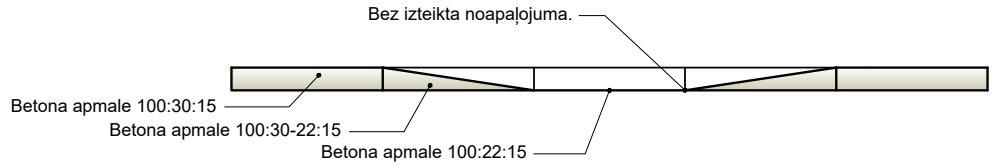

IETVES PANDUSA SĀNSKATS
M 1:50

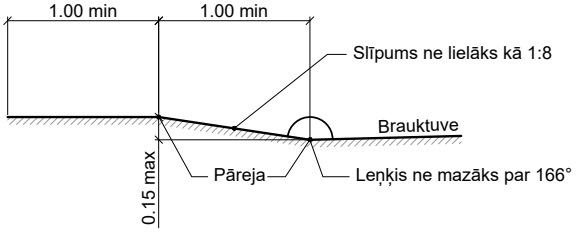

PIEZĪMES

1. Pārejas vietās iegremdētās betona apmales uzstādīt vienā līmenī ar brauktuvi.
2. Rasējums pielietojams situācijā, kad ietves platums ir ≥ 2.0m. Citos gadījumos ietvi pārejas vietā pazemināt pilnā platumā.
3. Pārejas vietas platums jāveido ≥1.0m. Aiz pandusa jāatstāj min 1.0m plats ietves turpinājums (ja to pieļauj projektētās ietves platums) projektētajā līmeni, lai cilvēki, kuri nevēlas izmantot pāreju, var apiet/apbraukt pazeminājumu.
4. Kritums pandusiem nedrīkst būt stāvāks par 1:8 vai 12.5%.
5. Pandusa lūzuma vietas jāveido bez izteiktiem noapaļojumiem.
6. Pandusa malu pārejas spārni ir jāveido 45° leņķī pret pāreju. Var tikt pieļautas atkāpes, ja pieslēgums ir leņķī vai pie krustojuma noapaļojuma rādiusa.

Reljefās virsmas un vides pieejamības nodrošinājums:

7. Brīdinošās virsmas izveidot no speciāla bruģakmens, kas ir 400x400mm ar rasējumā norādītiem virsmas veidiem.
8. Bruģakmenim jābūt dzeltenā brīdinājuma krāsā.

Vispārīgās piezīmes:

9. Visi izmēri doti metros ja nav norādīts savādāk.
10. Visi materiāli atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015".

firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS: Līvānu novada dome

OBJEKTS: Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2015-CP/419-30		
					Arhīva Nr. L4CP 14_10		
B.pr.d.vad.	V.Polmanis		11.08.2016	Vides pieejamība	Mērogs: 1:50; 1:25		
Projektēja	V.Polmanis		11.08.2016		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Pārbaudīja	J.Langenfelds		11.08.2016		BP	1/1	TS-6-1