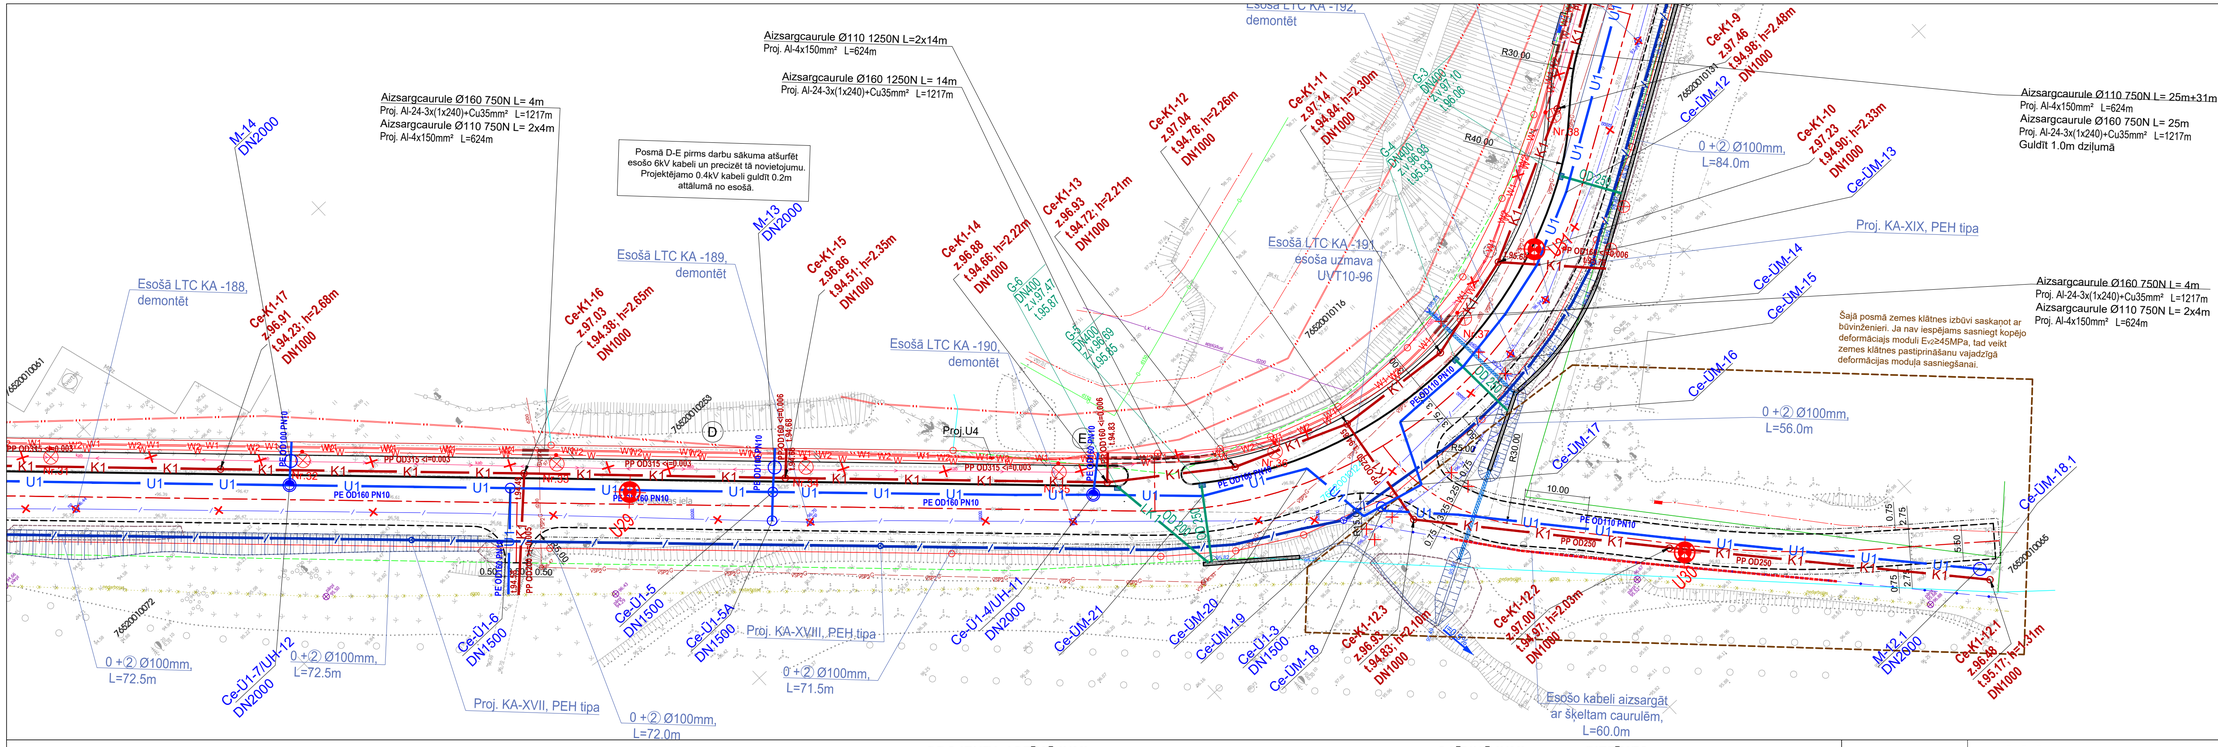
Aizsargcaurule Ø110 1250N L=2x14m
Proj. Al-4x150mm² L=624m
Aizsargcaurule Ø160 1250N L= 14m
Proj. Al-24-3x(1x240)+Cu35mm² L=1217m
Aizsargcaurule Ø160 750N L= 4m
Proj. Al-24-3x(1x240)+Cu35mm² L=1217m
Aizsargcaurule Ø110 750N L= 2x4m
Proj. Al-4x150mm² L=624m
Posmā D-E pirms darbu sākuma atšurfēt esošo 6kV kabeli un precizēt tā novietojumu. Projektējamo 0.4kV kabeli guldīt 0.2m attālumā no esošā.
Esošā LTC KA -192, demontēt
Esošā LTC KA -191 esoša uzmava UVT10-96
Esošā LTC KA -189, demontēt
Esošā LTC KA -188, demontēt
Esošā LTC KA -190, demontēt
Proj.U4
Proj. KA-XVIII, PEH tipa
Proj. KA-XVII, PEH tipa
Proj. KA-XIX, PEH tipa
Aizsargcaurule Ø110 750N L= 25m+31m
Proj. Al-4x150mm² L=624m
Aizsargcaurule Ø160 750N L= 25m
Proj. Al-24-3x(1x240)+Cu35mm² L=1217m
Guldīt 1.0m dziļumā
Aizsargcaurule Ø160 750N L= 4m
Proj. Al-24-3x(1x240)+Cu35mm² L=1217m
Aizsargcaurule Ø110 750N L= 2x4m
Proj. Al-4x150mm² L=624m
Šajā posmā zemes klātnes izbūvi saskaņot ar būvinženieri. Ja nav iespējams sasniegt kopējo deformācijas moduli E_{v2}≥45MPa, tad veikt zemes klātnes pastiprināšanu vajadzīgā deformācijas moduļa sasniegšanai.
Esošo kabeli aizsargāt ar šķeltam caurulēm, L=60.0m
0 +② Ø100mm, L=72.5m
0 +② Ø100mm, L=72.5m
0 +② Ø100mm, L=72.0m
0 +② Ø100mm, L=71.5m
0 +② Ø100mm, L=84.0m
0 +② Ø100mm, L=56.0m
M-14 DN2000
M-13 DN2000
M-12.1 DN2600
Ce-K1-17 z.96.91 t.94.23: h=2.68m DN1000
Ce-K1-16 z.97.03 t.94.38: h=2.65m DN1000
Ce-K1-15 z.96.86 t.94.51: h=2.35m DN1000
Ce-K1-14 z.96.88 t.94.66: h=2.22m DN1000
Ce-K1-13 z.96.93 t.94.72: h=2.21m DN1000
Ce-K1-12 z.97.04 t.94.78: h=2.26m DN1000
Ce-K1-11 z.97.14 t.94.84: h=2.30m DN1000
Ce-K1-10 z.97.23 t.94.90: h=2.33m DN1000
Ce-K1-9 z.97.46 t.94.98: h=2.48m DN1000
Ce-K1-12.2 z.97.00 t.94.97: h=2.03m DN1000
Ce-K1-12.3 z.96.95 t.94.83: h=2.10m DN1000
Ce-K1-12.1 z.96.88 t.95.17: h=1.91m DN1000
Ce-Ū1-7/UH-12 DN2000
Ce-Ū1-6 DN1500
Ce-Ū1-5 DN1500
Ce-Ū1-5A DN1500
Ce-Ū1-4/UH-11 DN2000
Ce-Ū1-3 DN1500
Ce-ŪM-21
Ce-ŪM-20
Ce-ŪM-19
Ce-ŪM-18
Ce-ŪM-12
Ce-ŪM-13
Ce-ŪM-14
Ce-ŪM-15
Ce-ŪM-16
Ce-ŪM-17
Ce-ŪM-18.1
G-3 DN400 z.97.10 l.96.06
G-4 DN400 z.96.98 l.95.93
G-5 DN400 z.96.89 l.95.85
G-6 DN400 z.97.47 l.95.87
PE OD160 PN10
PE OD315 PN10
PP OD315 cl=0.003
PP OD160 PN10 cl=0.006
PP OD250
PE OD110 PN10
U1
U2
U29
U30
K1
K1S
LK1
W
W1
W2
7652001006
7652001007
7652001008
7652001009
7652001010
7652001011
7652001012
7652001013
7652001014
7652001015
7652001016
7652001017
7652001018
7652001019
7652001020
7652001021
7652001022
7652001023
7652001024
7652001025
7652001026
7652001027
7652001028
7652001029
7652001030
7652001031
7652001032
7652001033
7652001034
7652001035
7652001036
7652001037
7652001038
7652001039
7652001040
7652001041
7652001042
7652001043
7652001044
7652001045