


Lapas Nr.	Lapas nosaukums
ELT-1	KSS-5 elektroapgāde. Vispārīgie rādītāji. Ārējie elektriskie tīkli
ELT-2	KSS-5 elektroapgāde. Aprēķinu shēma.

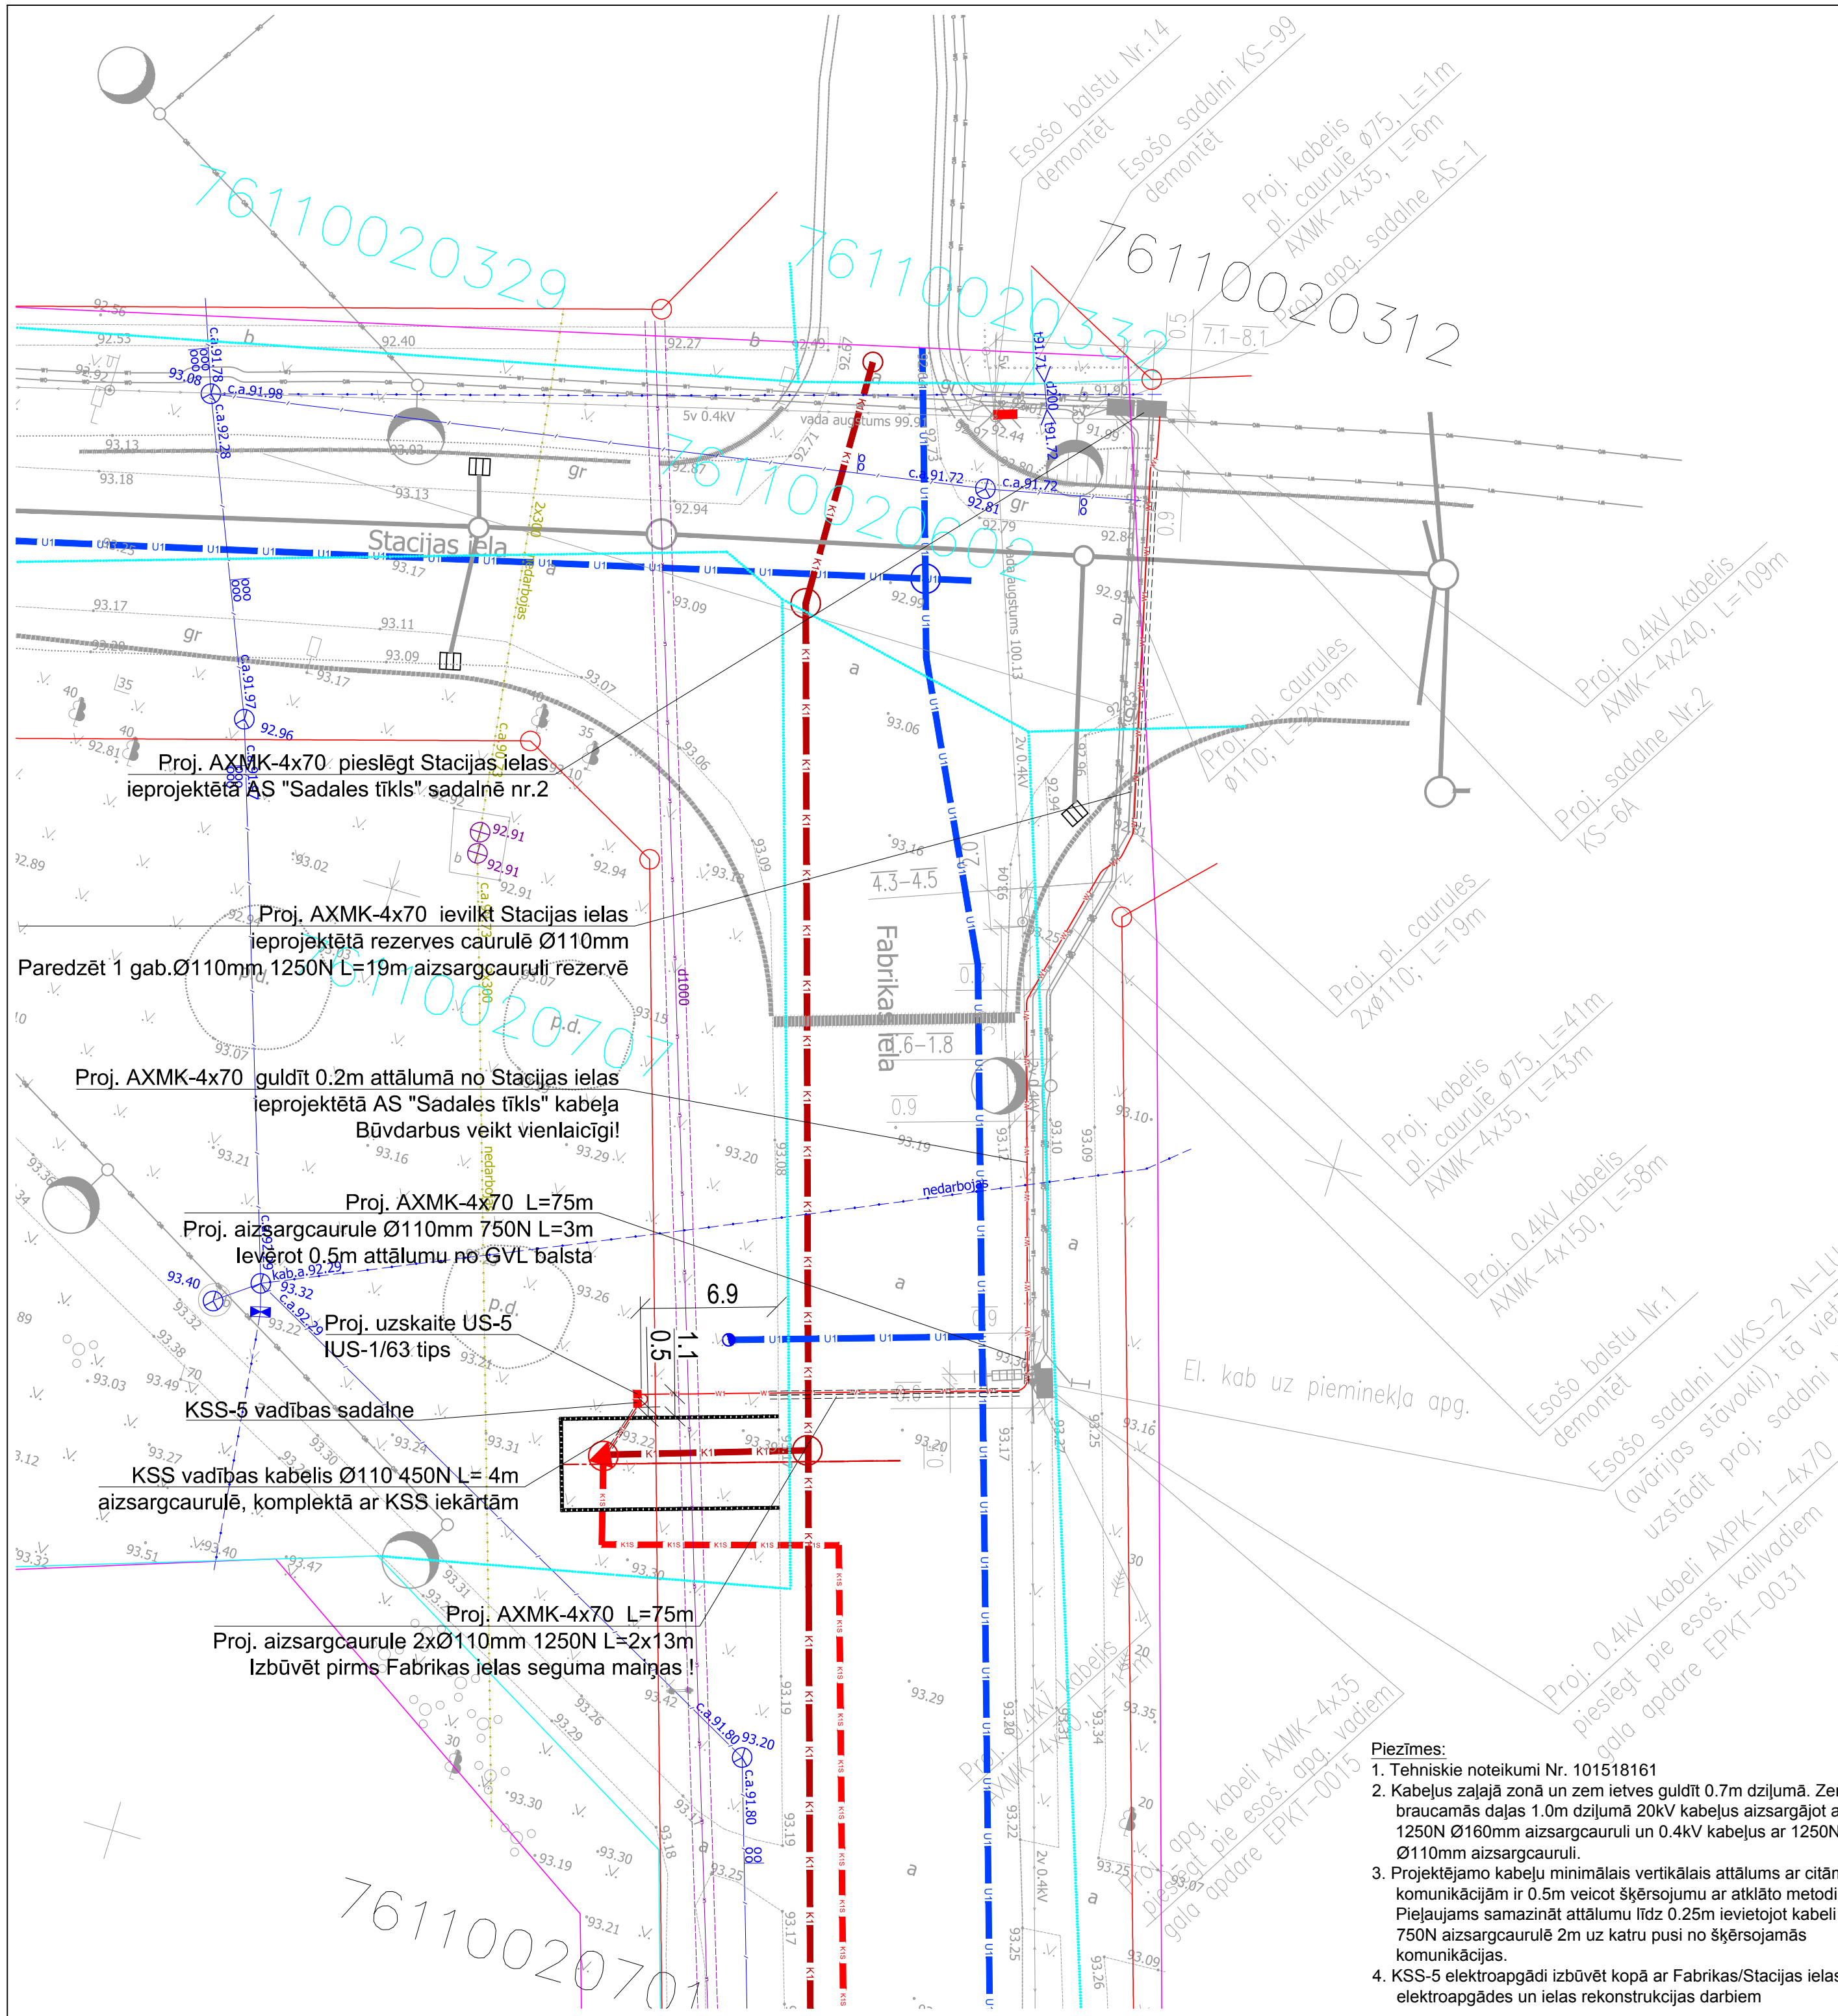

- W1 — iepriekš projektētie tīkli, citu projektu ietvaros
- W1 — Proj. AS "Sadales tīkls" 0.4kV kabelis
- ===== Kabeļu aizsargcaurule. Parametri norādīti plānā
- Kabeļsadale
- / — Zemējums
- U3 — Proj. kabeļu savienojuma uzmava, nr.U3
- Projektējamā kabeļa piesaiste

Saskarots
AS "Sadaleks tiks"
Kapitālieguldījumu funkcijas
Austrumu kapitālieguldījumu daļas
Tiklu attīstības nodaļas mcistars (A)
Kļņ J.Kokorītis
20.16.gada 02.maijā

SASKAŅOTS
AS "Sadales tīksts"
Ziemeļaustrumu elektroenerģijas
uzskaites dijās Preiļu iecirkņa
vecākais meistars

AS "Sadales tiks"
Austrumu Ekspluatācijas daļas
Preiļu nodalā vadītājs
18 I. Vosorovs
2016 gada 02.05.

Būvprojekta daļas vadītājs PĒTERIS TAURIŅŠ
(vārds un uzvārds)
3-00158
(sertifikāts nr.)

12.08.2016.
(datums)

(vārds un uzvārds)
3-00158
(sertifikāts nr.)

(paraksts)

Līvānu novada dome

Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras
jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai
Līvānu industriālajā zonā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2015-CP/419-30		
B.pr.vad.	L.Soldatenko		12.08.2016.	KSS-5 elektroapgāde. Vispārīgie rādītāji. Ārējie elektriskie tīkli	Arhīva Nr. L4CP 14_10		
B.pr.d.vad.	P.Tauriņš		12.08.2016.		Mērogs: 1:250		
Projektētāja	P.Tauriņš		12.08.2016.		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Pārbaudītāja	J.Langenfelds		12.08.2016.		BP		ELT-1