




TIPVEIDA KANALIZĀCIJAS SKATAKA AR PĀRSEGUMA PLĀTNI

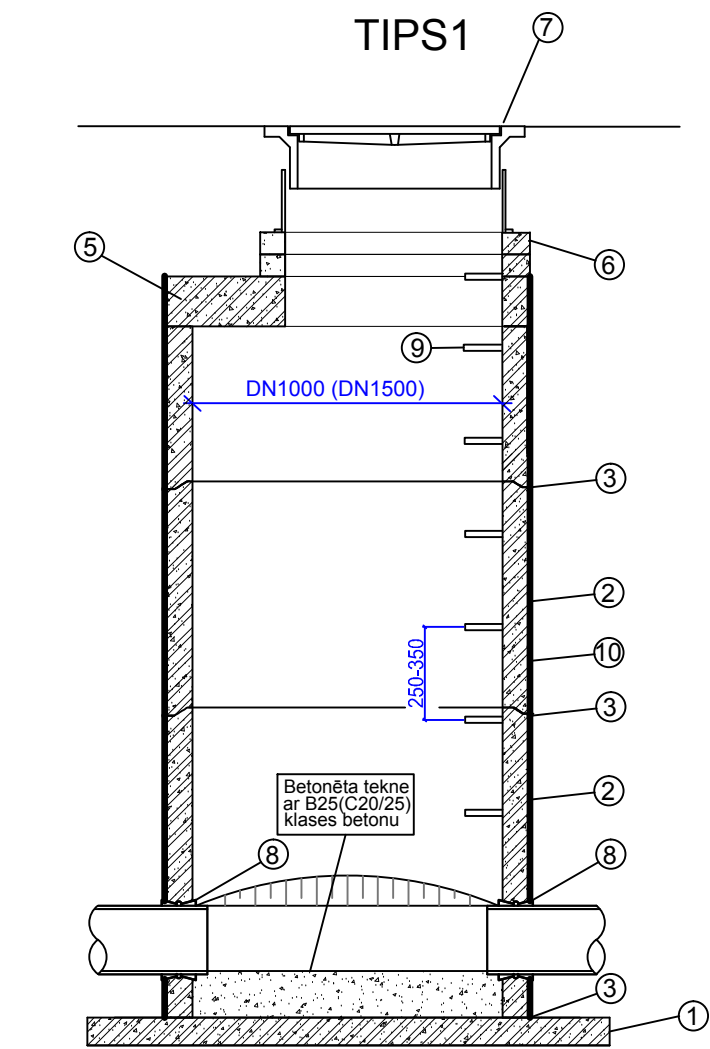


PIESLĒGUMS AKAI

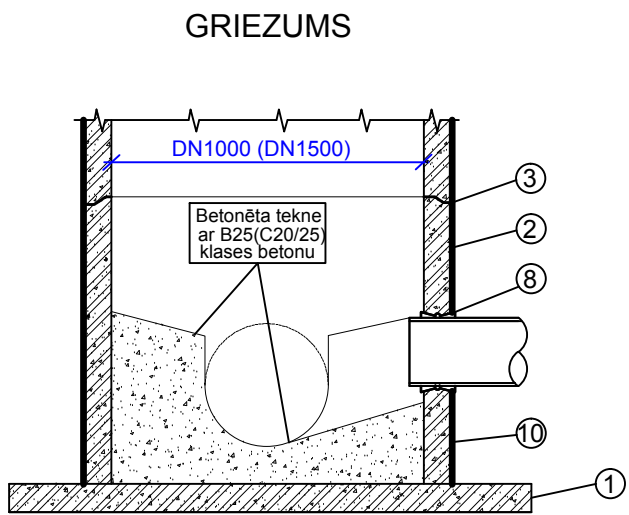


PLĀNS

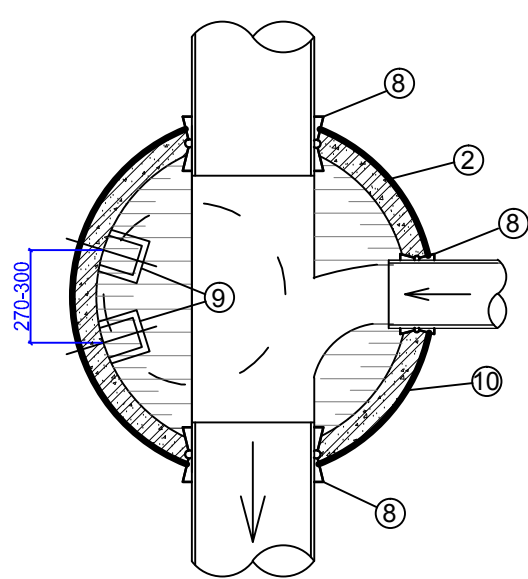


TIPVEIDA KANALIZĀCIJAS SKATAKA (Hp<500mm)
TIPS 2

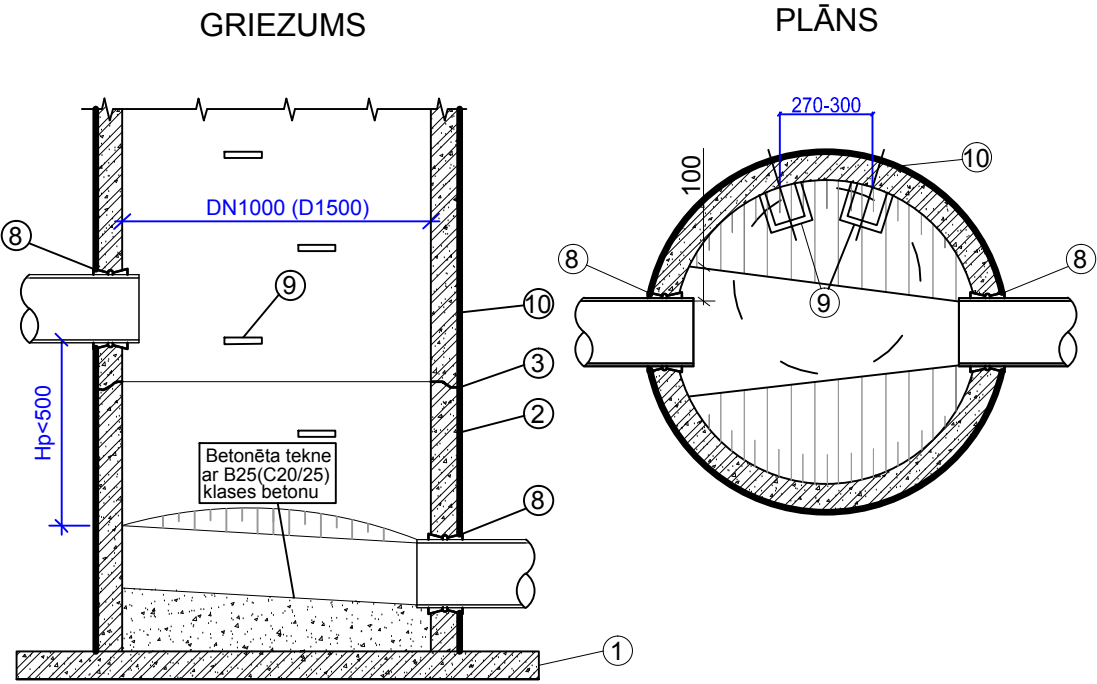


SPIEDIENA DZĒŠANAS AKAI
Griezums

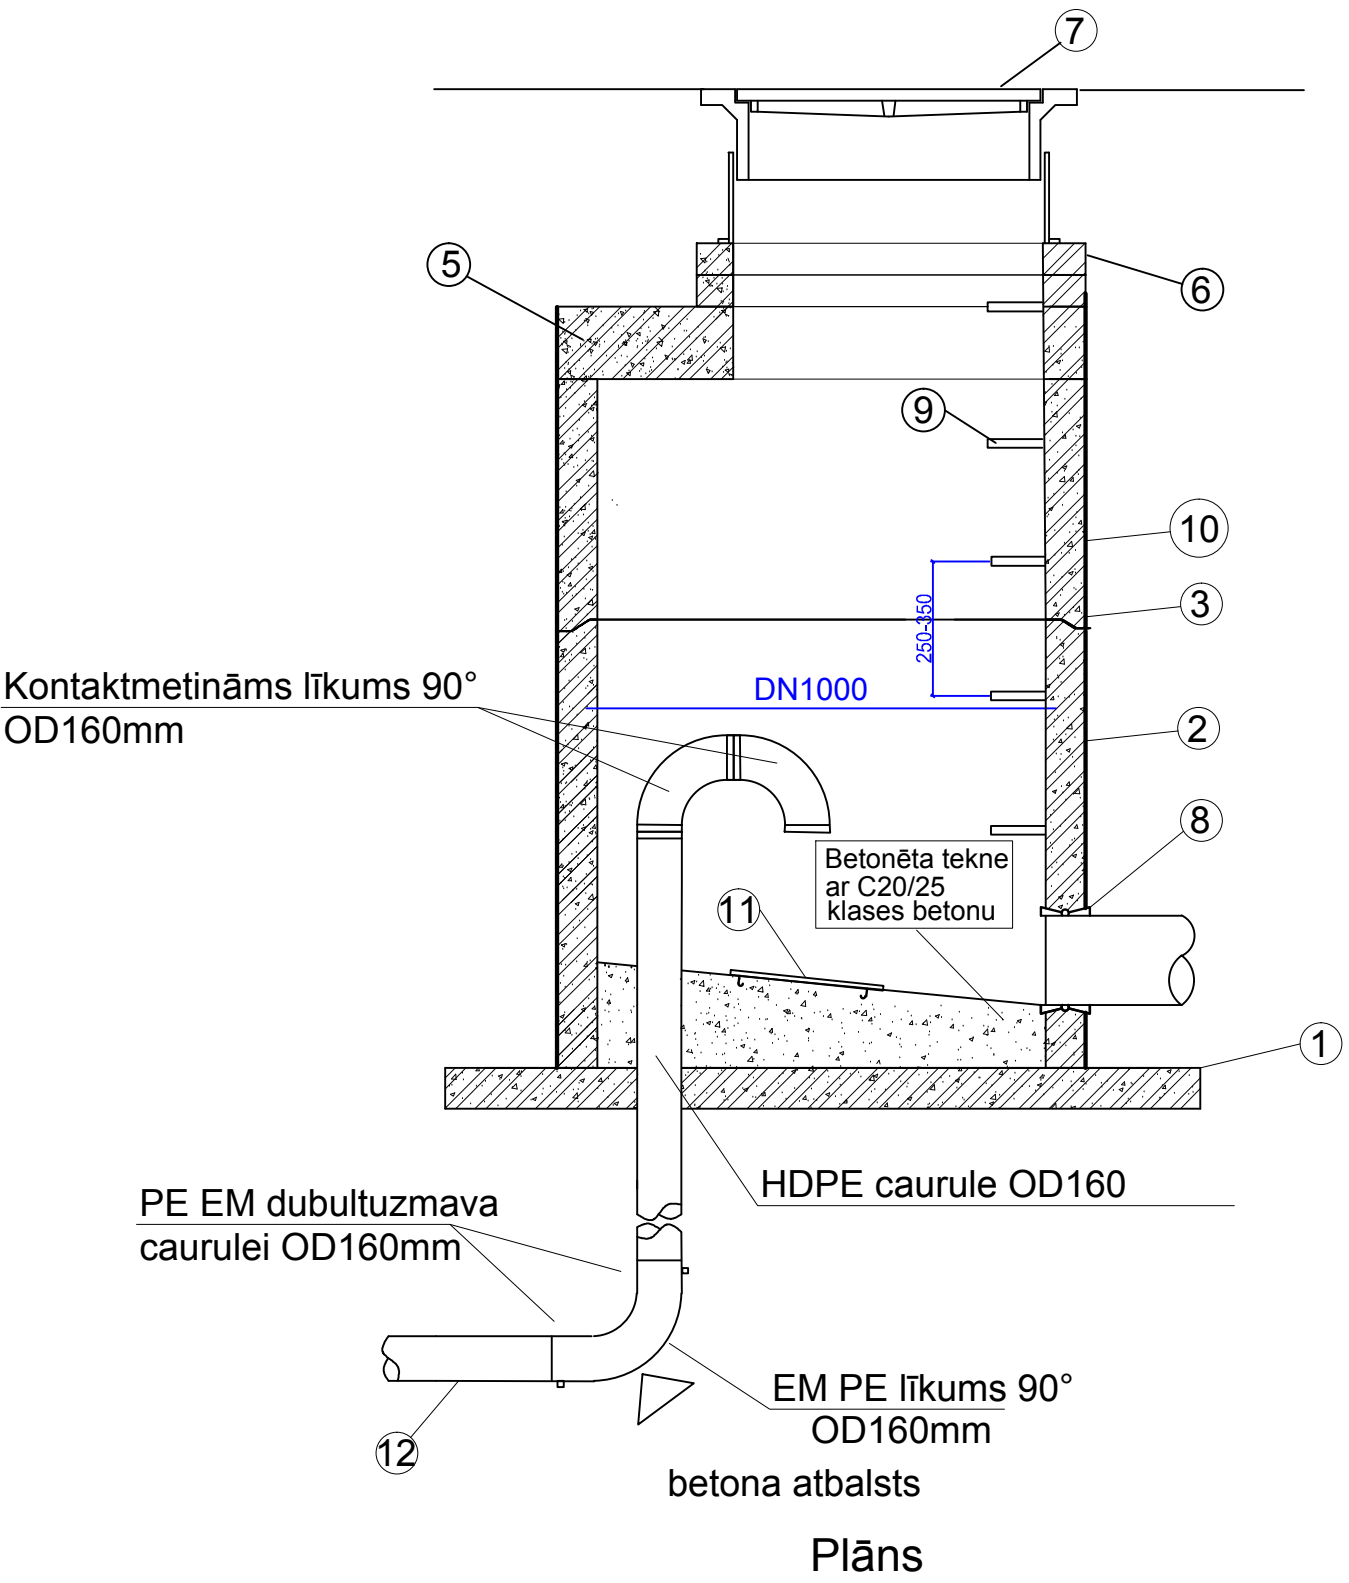

Plāns

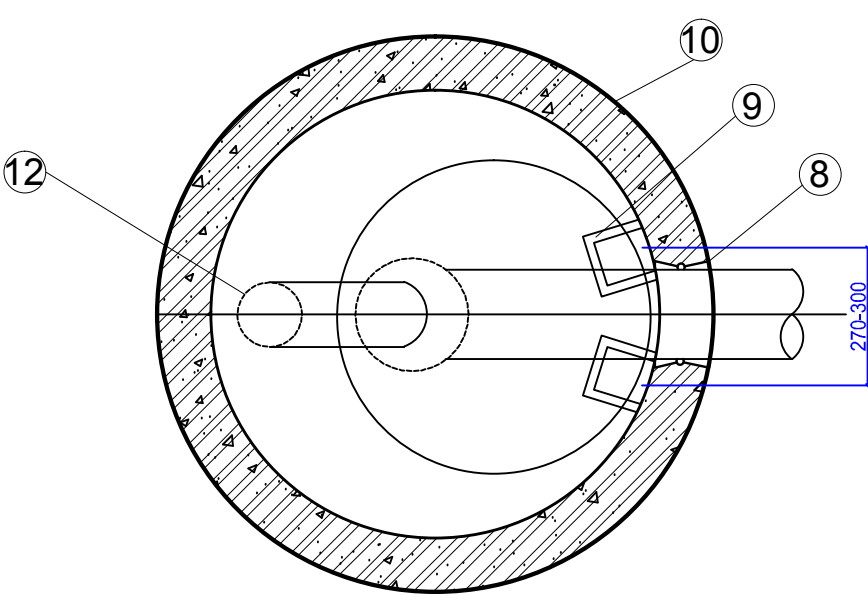

PLASTMASAS AKAI PP DN400

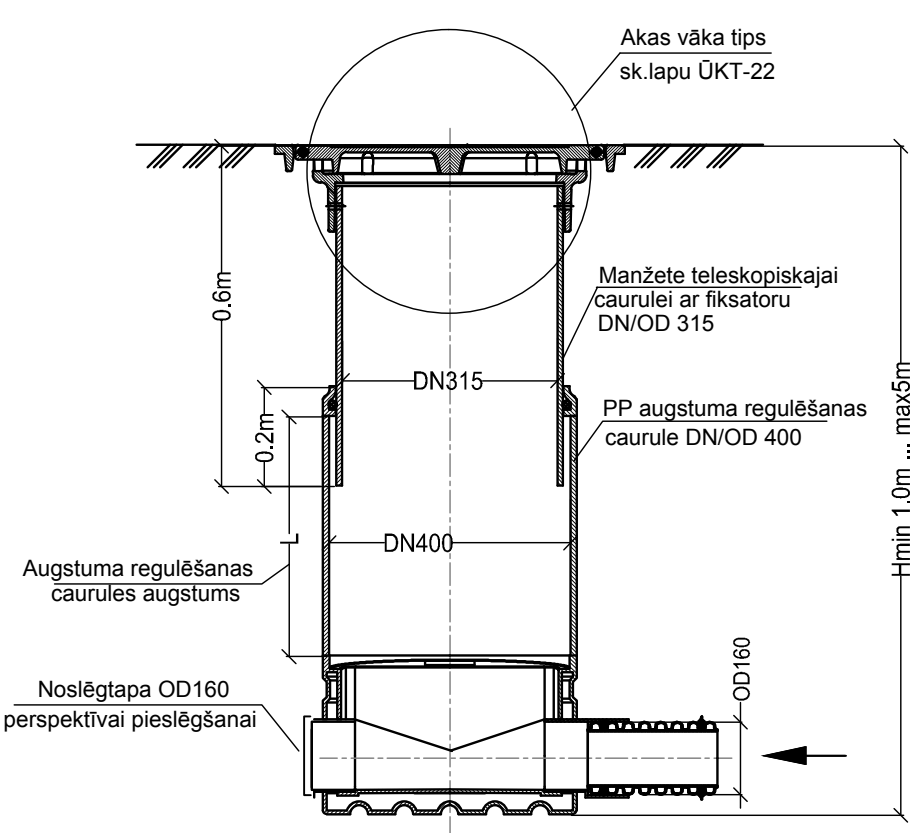

APZĪMĒJUMI

1	Akas pamatne
2	Grodi (betona marka C25-30, W-10)
3	Gumijas blīvējums
4	Uzmavu trejgabals PP 90°
5	Pārseguma plātne(h=150mm)
6	Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
7	Vāks, projektējamā slodze
-braucamā daļa > 400 kN (peldošā tipa)	
-citur >250 kN	
8	Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
9	Kāpšļi
10	Hidroizolācija(dubulta apsmērētā)
11	Iebetonēta nerūsējošā tērauda plāksne 400x400 (h=4mm)
12	Spiediena caurule OD160

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Projekta "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve. "Attīrīšanas iekārtas", Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu novads" aktualizācija
Proj. Vadītāja	T.Loginova		10.2017.		
Izstrādāja	J.Macijevskis		10.2017.	Lapas nosaukums	Kanalizācijas aku principiālie risinājumi
				Objekta reģistrācijas Nr.	LNP/2-13.1.2./17/534
Inv.Nr.				Proj. stadija	BP
				Marka	ŪKT
				Lapa	5
				Mērogs	b/m
					EL Ekolatsia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālr.654-24646