


~400/230 V

TEĻPU EKSPĻIKĀCIJA

TELPAŠ Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m ²	APGAIS- MOLUMS Lx
1	GARDEROBE	17,40	200
2	SKOLAS PADOME	10,50	300
3	SKOLAS PADOME	11,20	300
4	KĀPŅU TELPA	10,04	300
5	DABAS ZINĪBU KAB.	30,19	300
6	LABORATORĪJA	12,07	500
7	DABAS ZINĪBU KAB.	44,47	300
9	KLASE	20,90	esošs
10	ZĀLE	43,60	200
11	TUALETE	4,90	esošs
12	TUALETE	0,90	esošs
13	TEHNISKĀ TELPA	4,40	200
14	GAITENIS	9,70	200
15	VĒJTVĒRIS	3,20	150
	KOPĀ:	223,47	

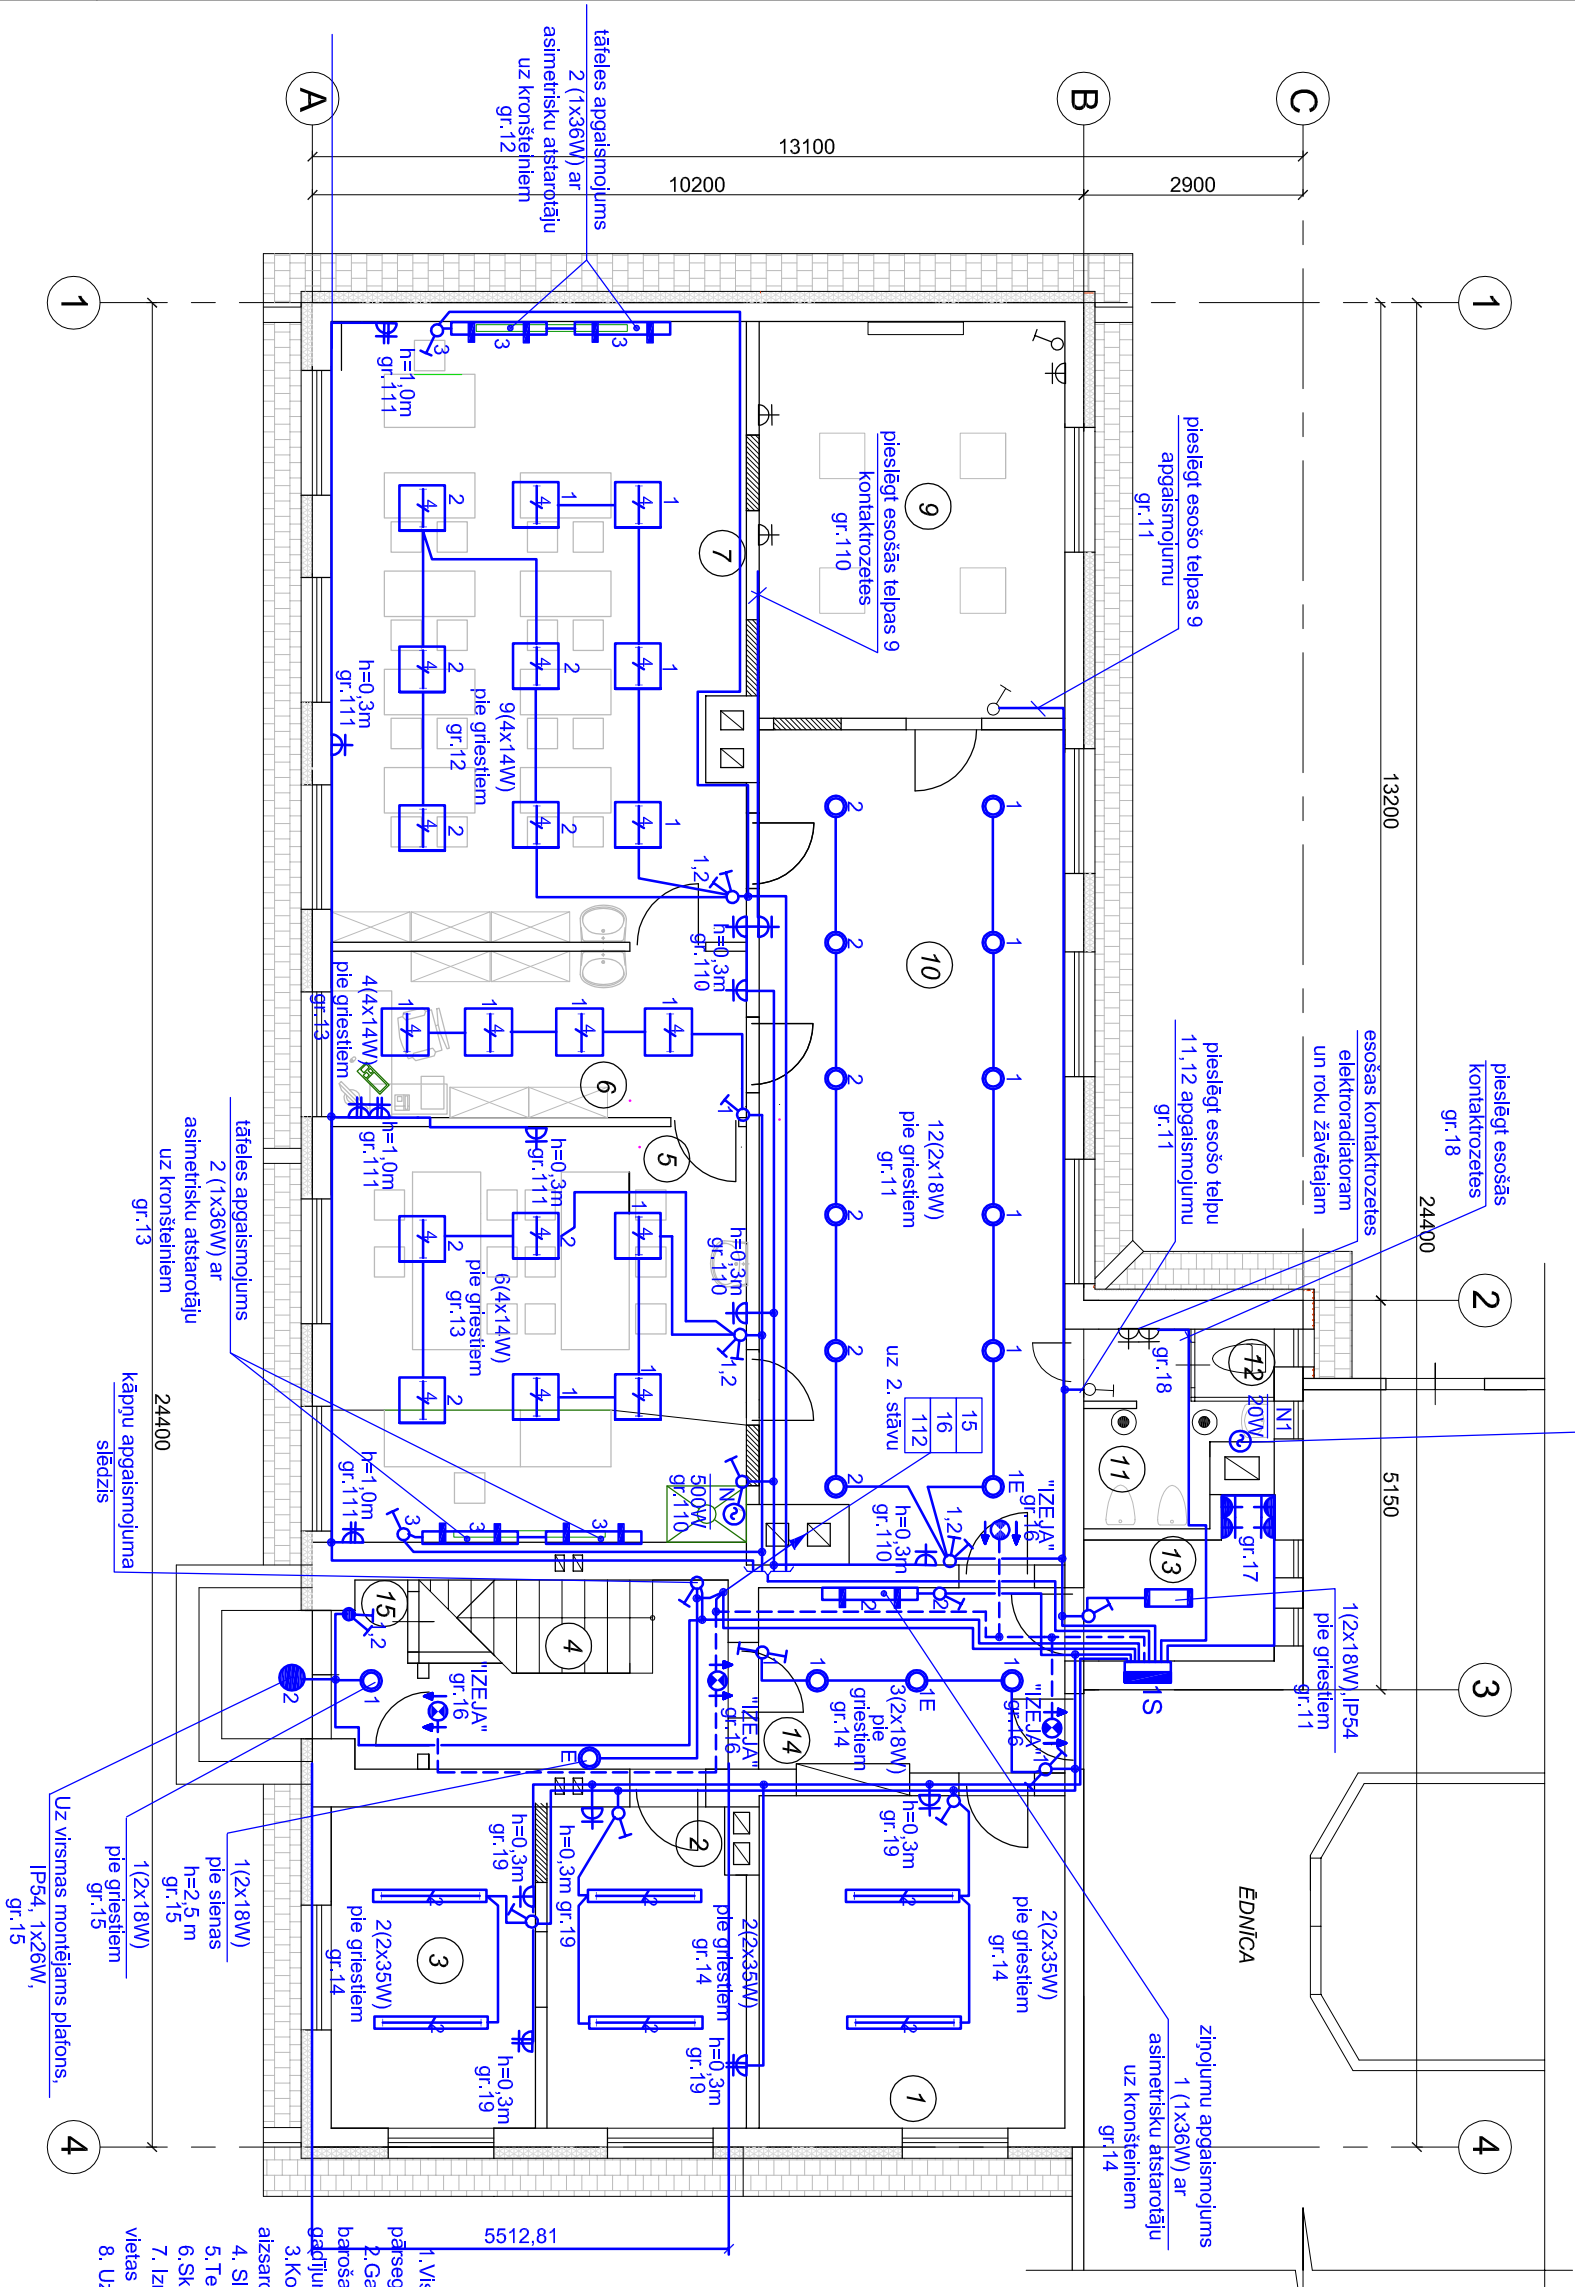

1. Visas kabeļu trases instalēti zem apdares virsmām, sienu un griestu segumiņ šķērsošanas vietās atbilstīgi ar ugunsizturību materiālu.
2. Gaismekļi ar apzīmējumiem "E" aprīkoti ar autonomu rezerves barošanas avotu, kas nodrošina to darbību sprēguma pazūšanas gadījumā.
3. Kontaktrozetes paredzētas ar zemējuma kontaktu un "bāmu izsardzību".
4. Slēdzus montēti 1,8 m augstums, personāla telpās - 1,0 m augstumā.
5. Telpu plānos norādīta gaismekļu jauda un to barošanas grupas Nr.
6. Skatīt pie gaismekļiem un slēdzēm norāda to slēgšanas secību.
7. Izņemotēto telpu esošo patērētāju pieslēgumu vietas precīzēt uz vietas montāžas laikā.
8. Uzstādīt jaunu skolas zvana slēdzi esošā vietā.

SASKAŅOTS		I. Rudzītis	
AR		J.Leitlands	
AV			
<div style="text-align: right;">LĪVĀNU NOVADA DOME</div>			
<div style="text-align: center;"> NĀKOTNES IELA 14-26, KENČAVA, KENČAVAS PAG., LV-2129</div>			
Būvpr.vad.	I.Rudzītis		
EL daļas vad.	M.Vārpa		
Projektēja	M.Vārpa		
ELEKTROAPGĀDE, 1. STĀVA PLĀNS AR ELEKTROTĪKLU.		Stadija	Lapa
M 1:100		Reg. Nr.	
		TP	8
		EL - 2	