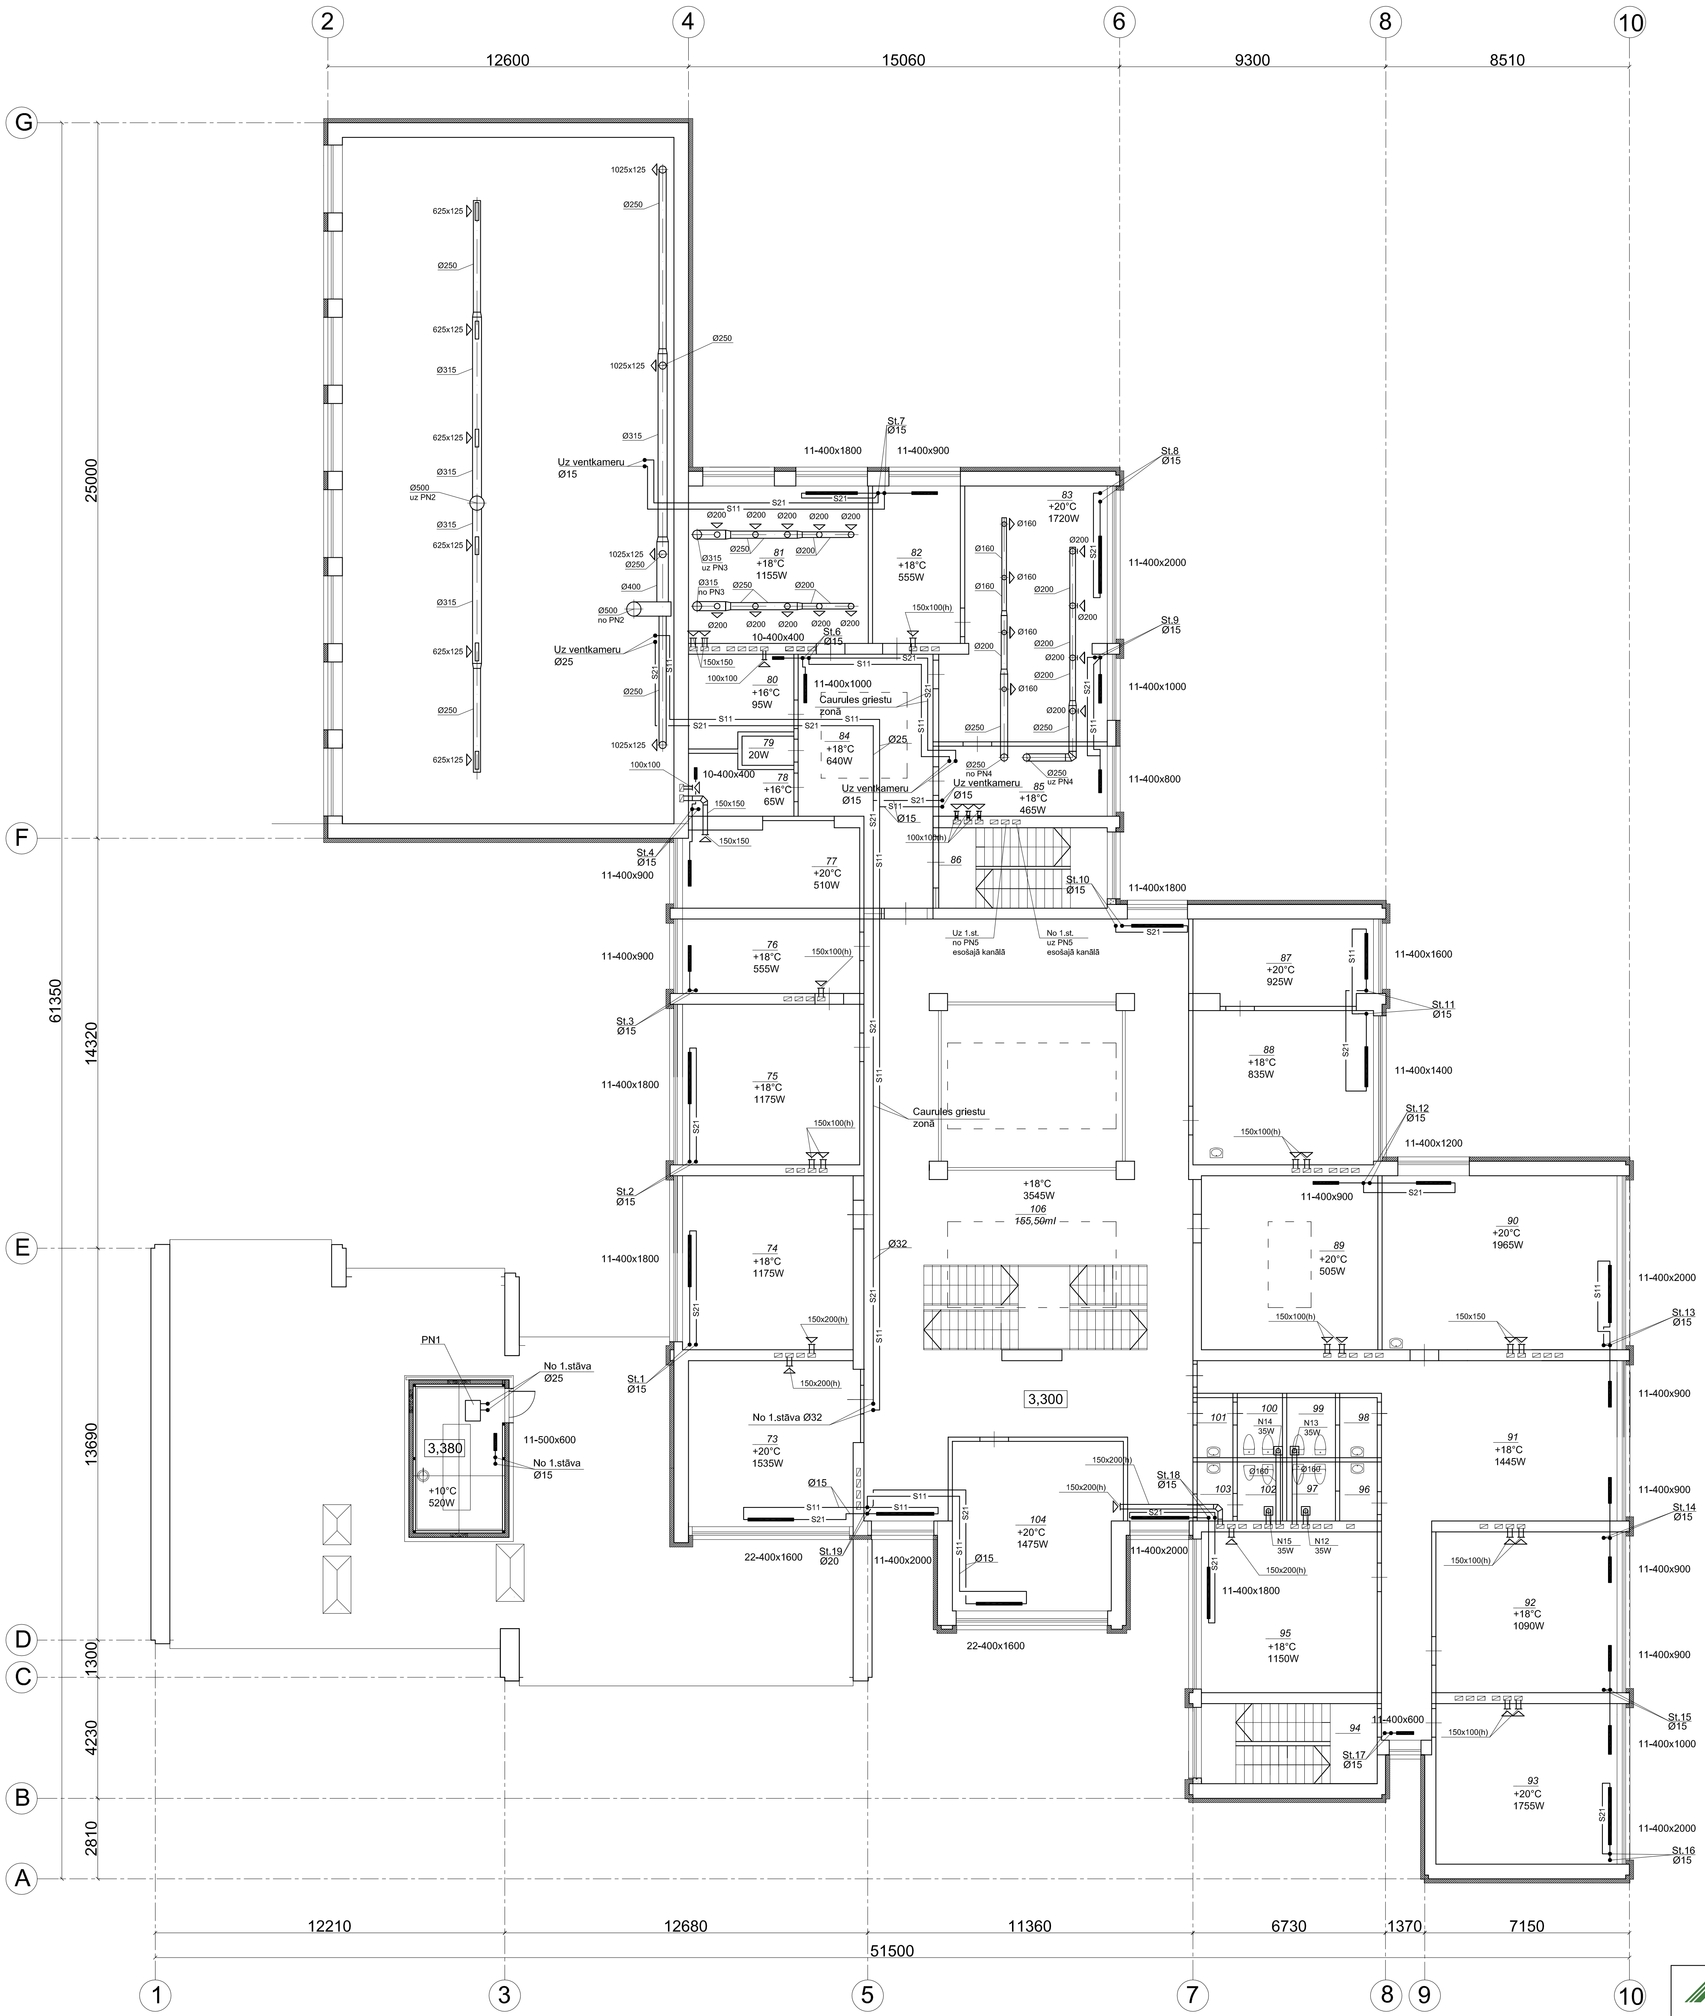

TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m!
73	LATVIEŠU VAL. KABINETS	33,00
74	MATEMĀTIKAS KLASE	33,50
75	SKOLOTĀJU ISTABA	34,30
76	SKOLOTĀJU ISTABA	16,00
77	LOGOPĒDS, LASĪTAVA	17,40
78	NOLIKTAVA	7,30
79	NOLIKTAVA	1,90
80	NOLIKTAVA	11,60
81	DATORKLASE	34,10
82	VIZUĀLĀ MĀKSLA	15,90
83	BIOLOĢIJAS , ĶĪMIJAS KAB.	47,80
84	GAITENIS	34,20
85	LABORATORIJA	14,30
86	KĀPŅU TELPA	16,10
87	ARHĪVS	17,70
88	VĒSTURE	34,20
89	BIBLIOTEKA	34,60
90	1. KLASE	44,40
91	GAITENIS	65,80
92	2. KLASE	34,70
93	3. KLASE	33,80
94	KĀPŅU TELPA	16,50
95	4.KLASE	34,30
96	PRIEKŠTELPA	2,70
97	TUALETE	3,60
98	PRIEKŠTELPA	1,50
99	TUALETE	2,00
100	TUALETE	1,90
101	PRIEKŠTELPA	1,40
102	TUALETE	3,20
103	PRIEKŠTELPA	2,50
104	MŪZIKAS KLASE	32,90
105	KĀPŅU TELPA	22,30
106	VESTIBILS	155,50
	KOPĀ:	862,90

PIEZĪMES:
1.Vispārīgos norādījumus skatīt lapā AVK-1.
2.Visi izmēri doti milimetros.
3.Ventilācijas sistēmu PV2-PV5 shēmas skatīt lapās AVK-6 un AVK-7.
4.Ventilācijas sistēmas PN1 plānu un griezumu 1-1 skatīt lapā AVK-3.
5.Kondensāta novadīšanu no ventilācijas iekārtas PN1 rekuperatora veikt pēc vietas uz izlietni 1. stāvā.
6.Esošo virtuves jumta ventilatoru demontēt, caurumu jumtā izmantot ventsistēmas PN1 nosūces gaisa vada izveidošanai.
7.Ķīmijas laboratorijas vietējo nosūci saglabāt.
8.Radiatoru pievadu diametrs DN15.
9.Sildķermeņu turpgaitā jāmontē termostata ventilis ar regulējošo galviņu, atgaitā - noslēgvārsts - regulējošā ieskrūve.
10.Cauruļvadi montējami ar kritumu i=0,002 norādītajā virzienā.
11.Norādītie cauruļvadi, pēc to montāžas un hidrauliskās pārbaudes ar spiedienu P=1,5 Pdarba, izolēt: attīrīt no rūsas, pārklāt ar pretkorozijas krāsu, izolēt.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

S11	Apkures turpgaitas cauruļvads
S21	Apkures atpakaļgaitas cauruļvads
11-400x800	Sildķermenis 11 - sildķermeņa tips 400 - sildķermeņa augstums 800 - sildķermeņa garums
	Nosūces difuzors vai reste

SIA Agroprojekts RĪB
VĀRDTMES BILĀ 14-20, RĪGA LV-1004, LATVIJA

LĪVĀNU NOVADA DOME

LND/5-44.3/11.47 (01-2011)

JAUNSILAVAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM

Projektētāja	J.Leitlands		
Pārbaudīja	M.Vītols		

2.STĀVA PLĀNS.
APKURE UN VENTILĀCIJA.

M 1:100 Reģ. Nr.

Stadija	Lapa	Lapas
TP	AVK-9	12