




GRIEZUMS 4-4

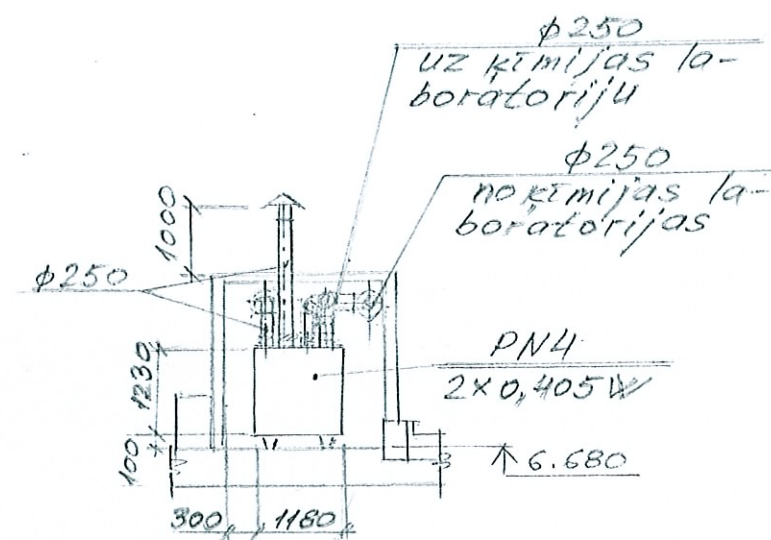

GRIEZUMS 5-5

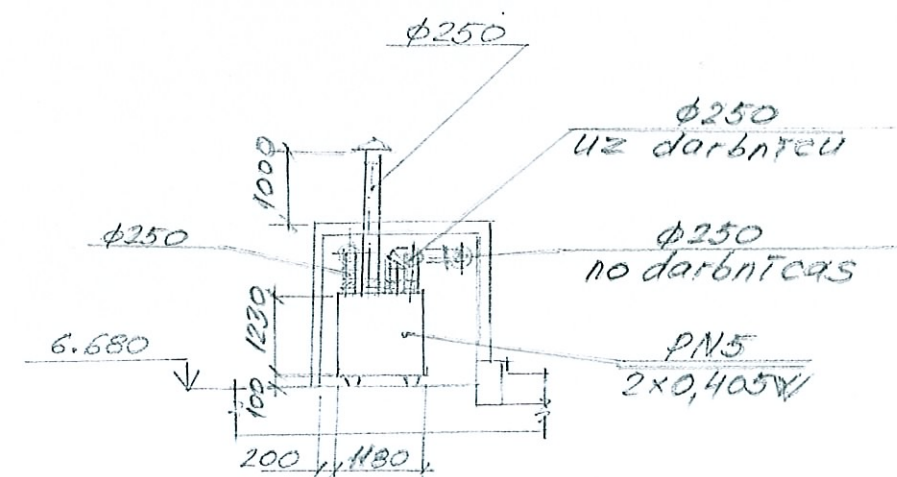

1. Augstuma atzīmes uzrādītas metros, pārējie izmēri – milimetros.
2. Gaisa vadi vēdkamerās un ārpus telpām jāizolē. Izolācijas biezumi uzrādīti ventilācijas sistēmu shēmās. Gaisa vadu ārpus telpām izolācija jāapvelk ar cinkoto skārdi.
3. Klusinātāju un ugunsdrošo vārstu izmēri atbilst attiecīgajam gaisa vada izmēram.

				LIVĀNU NOVADA DOME			LND/5-44.3/11.47 (01-2011)
NĀKOTNES IELĀ 14-26, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAG. LV-2123				JAUNSLAVAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFECTIVITĀTES PRASĪBĀM			
Projektiņa	J.Leitlands			GAISA APSTRĀDES IEKĀRTU PN4 UN PN5 PLĀNS. GRIEZUMI 4-4; 5-5	Stadija	Lapa	Lapas
Pārbaudīja	M.Vītols				TP	AVK-5	
M 1:100				Reģ. Nr.			