D - D

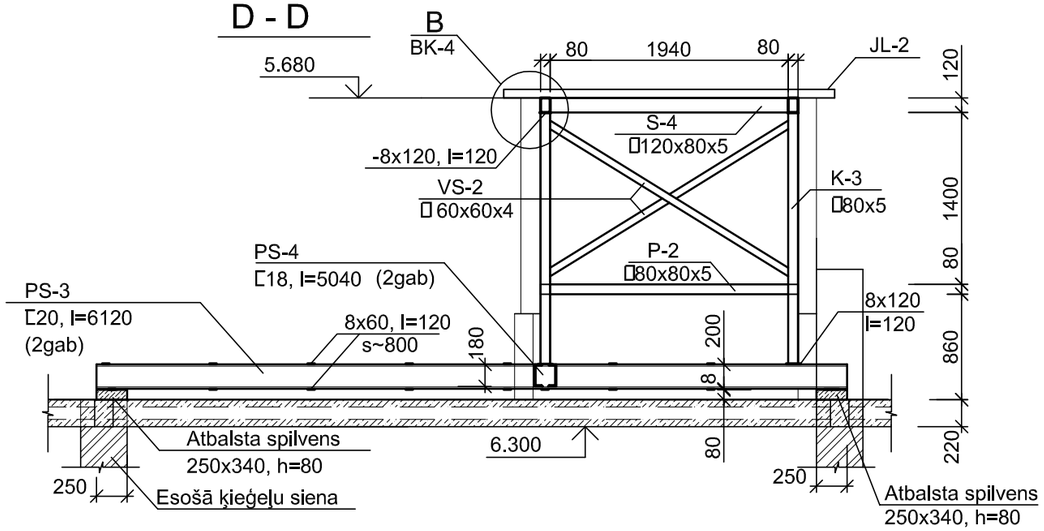

E - E

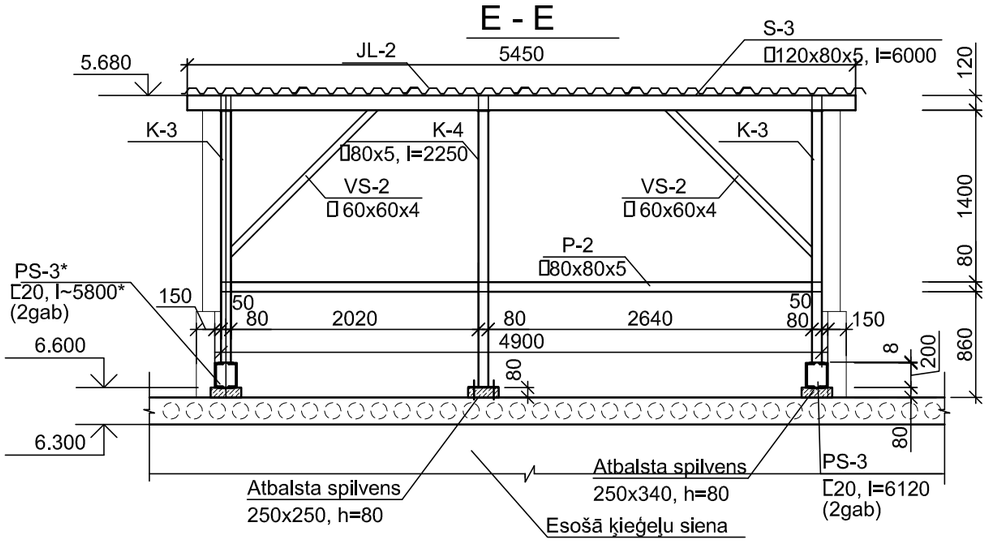

F - F

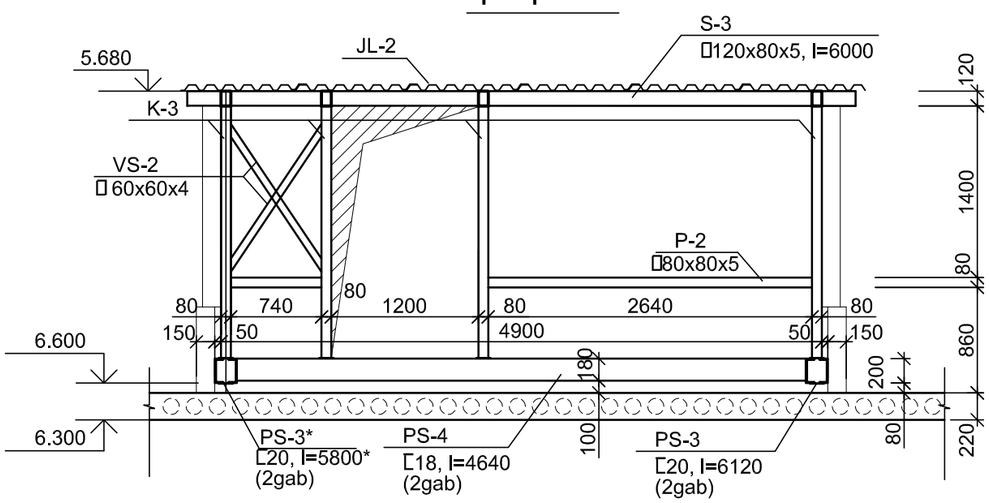

PIEZĪMES.
1. MEZGLUS UN PIEZĪMES SKATĪTIES LAPĀ BK-4.

KARKASA UN JUMTA SPECIFIKĀCIJA

POZ.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	SK.	ELEM. MASA KG	PIEZĪMES
PS-3	GOST 8240-89	SIJA ⊏ 20, l=6120 (2gab.)	2	221,54	C245
PS-4	GOST 8240-89	SIJA ⊏ 18, l=4640 (2gab.)	1	151,26	C245
K-3	EN 10219	STATNIS □ 80x80x5, l=2050	6	23,17	S235JRH
K-4	EN 10219	STATNIS □ 80x80x5 l=2250	1	25,43	S235JRH
S-3	EN 10219	SIJA □ 120x80x5 l=5450	2	78,48	S235JRH
S-4	EN 10219	SIJA □ 120x80x5 l=1940	3	27,94	S235JRH
VS-2	EN 10219	VĒJA SAITE □ 60x60x4 $l_{kop.}$=15,64m	-	104,94	S235JRH
P-2	EN 10219	SIJA □ 80x80x5, $l_{kop.}$=11,92m	-	134,7	S235JRH
	GOST 103-76*	- 8x60 l=120	28	0,45	C245
	GOST 103-76*	- 8x80 l=340	4	1,7	C245
	GOST 103-76*	- 8x120 l=120	13	0,9	C245
	GOST 103-76*	- 8x120 l=250	1	1,87	C245
	GOST 8509-93	L 50x5, l=250	4	0,94	C245
	GOST 103-76*	- 8x60 l=60	2	0,23	C245
		JUMTA NESOŠĀS PROFILLOKSNES			
JL-2	"RUUKKI"	T 45-30L-905, l=2700, b=0,7mm	6		
	Ķīmiskais enkurs "HILTI"	Enkurs HILTI HIT-HY 70 M12x220	6		
	Pašurbjošās skrūves	SL2-T-A14-4,8X20	30		
	Pašurbjošās skrūves	SD5 T15-5,5X25	80		
	DIN 975	Vītņstienis M12, l=350	4		ar uzgriežņiem un paplāksnēm
		ATBALSTA SPILVENI			
		80X250X250	1		
		80X250X340	4		
		SIETS Ø6/Ø6/50/50-Al		2,5	
		BETONS B25	0,05		m^3

SIA **Agroprojekts** RB
NĀKOTNES IELĀ 14-26, ĶEKAVA , ĶEKAVAS PAG., LV-2123

LĪVĀNU NOVADA DOME — *LND/5-44.3/11.47 (01-2011)*

JAUNSILAVAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM

Būvpr.vad.	*I.Rudzītis*		
Būvinž.	*A.Goba*		

Ventkamera pie ass 6/ F
Griezumi D-D, E-E, F-F. Specifikācija

M 1:50 — *Reģ. Nr.*

Stadija	*Lapa*	*Lapas*
TP	*BK - 6*	