Plastmasas caurtekas izbūves tehnoloģiskā shēma

griezums pa caurtekas asi

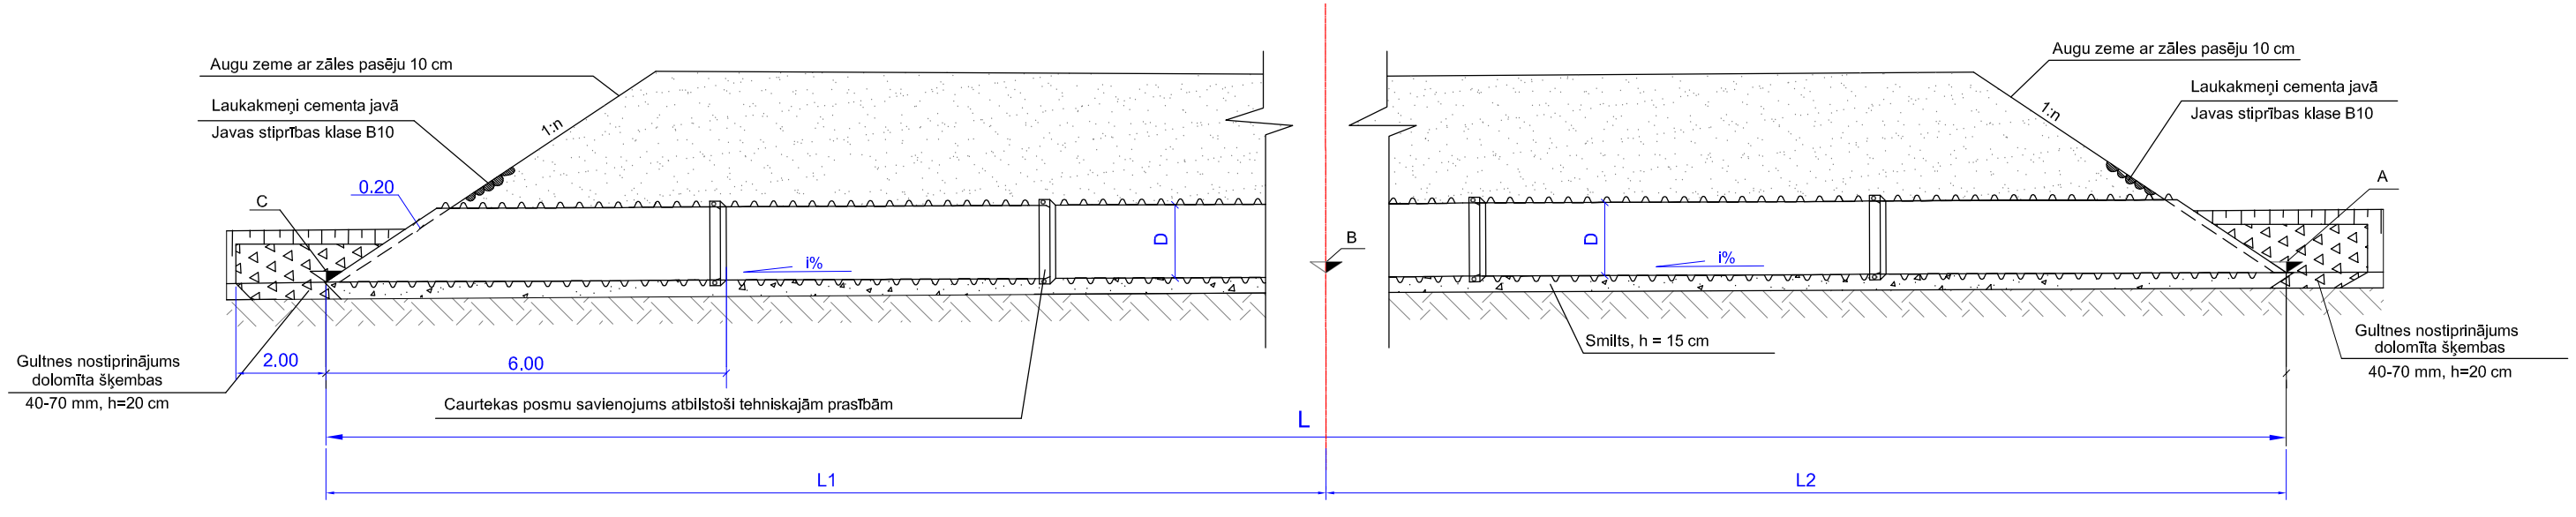

Būves Nr.	Atrašanas vieta Pikets	Diametrs, D (m)	Ūdens tecēšanas virziens	Teknes krituma %	Teknes augstuma atzīmes, m			Projektētā ass atzīme, m	Caurtekas garums pa tekni , m			Caurtekas novietojuma plāna leņķis, starp ceļa un caurtekas asīm	Gultnes nostiprināšana caurteku galos ar šķembām, m²	Nogāžu nostiprināšana caurteku galos ar laukakmeņiem uz cementa B10 pamata, m²	Būvbedres rakšana, m³	Būvbedres aizbēršana, m³	Caurtekas pamats	Caurtekas garums pa tekni , m
					Ieteka, A	Ceļa ass, B	Izteka, C		Kreisā puse no ass, L1	Labā puse no ass, L2	Kopējais garums, L						Smilts kārta, m³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	8+00	0.8	pa labi	1.0	90.90	90.83	90.75	93.54	6.39	8.61	15.00	91°	7.2	6.0	210.0	202.5	5.0	15.00
2	16+44	0.5	pa labi	1.0	95.44	95.39	95.34	96.59	4.37	5.63	10.00	91°	6.0	5.0	27.0	25.1	2.0	10.00
3	32+39	0.8	pa kreisi	1.0	91.15	91.05	90.94	94.38	10.29	10.71	21.00	53°	7.2	6.0	367.5	357.0	7.0	21.00

CAURTEKAS IEBŪVES TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA

uzbērums nav attēlots

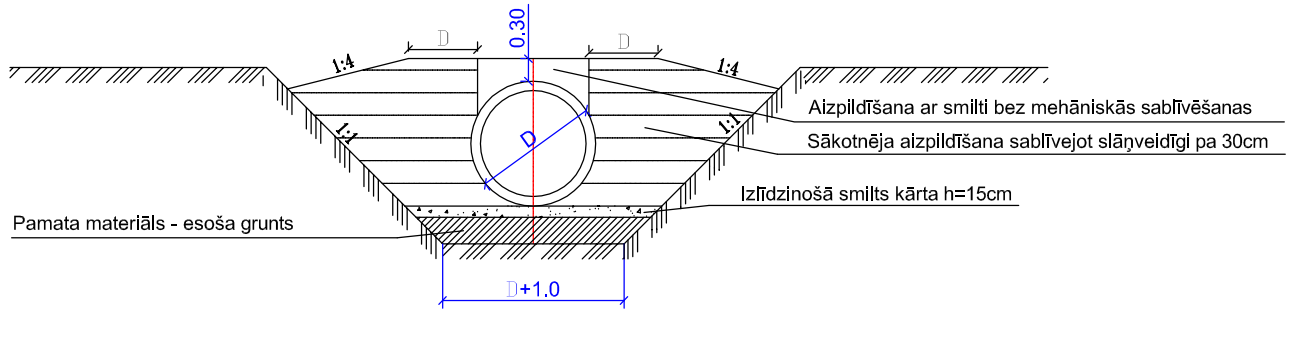

PLĀNS M1:100

Caurtekas gala nostiprinājums ar laukakmeņu bruģējumu

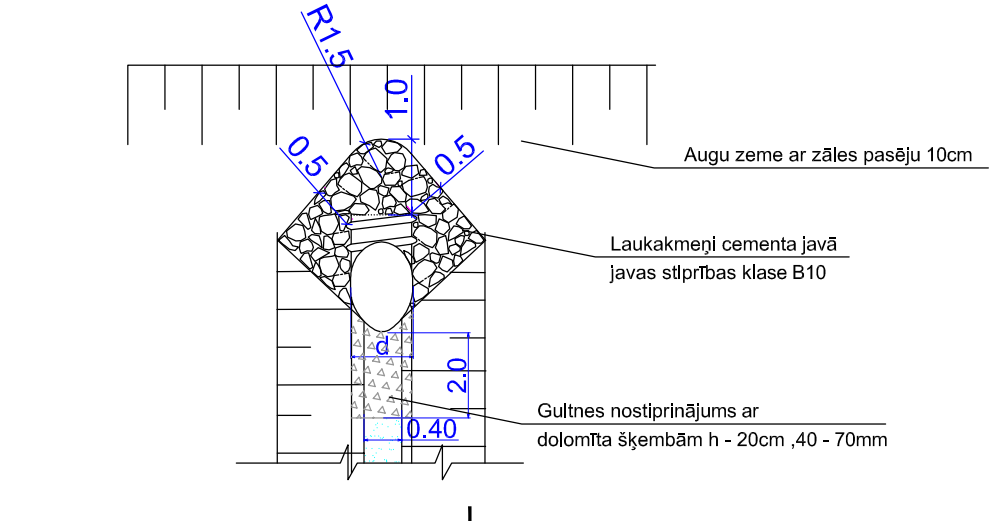

Piezīmes

1. Caurteku izvietojumu sk. plāna rasējumos CD 2-1.
2. Caurteku izbūvēt atbilstoši parametriem un dotajai tehnoloģiskajai shēmai.
3. Caurulēm jāatbilst ieguldes klasei T8 (SN8).
4. Visi izmēri doti metros.
5. Griezumos nav parādīts caurules sieniņas biezums.
6. Caurtekas pamata izlīdzinošais slānis var būt no smilts vai grants kur lielāko graudu izmērs nedrīkst pārsniegt 60mm, jeb 1% no carules diametra.
7. Sākotnējās aizpildīšanas materiālam jāstbilst tām pašam prasībām, kā izlīdzināšanas kārtas materiālam un tas nedrīkst sasalt.
8. Sākotnēja aizpildīšana jāveic slāņveidīgi, grunti aizbērot pa 30cm bieziem slāņiem, tos sablīvējot līdz 90%, sevišķi tas jāievēro apakšējā slānī.
9. Mehānisku grunts sablīvēšanu tieši virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sākotnējā aizpildīšana virs caurules ir sasniegusi slāņa biezumu ne mazāku par 30cm

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs: LĪVĀNU NOVADS
Līvānu novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000065595
Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
dome@livani.lv
www.livani.lv

Projektētājs: CEĻUPROJEKTS
AS "Ceļuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003026637
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R
Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024,
Tālrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Nodaļas vad.	E.Valpēters		03.2012.
Būvproj.vad.	D.Maļinovska		03.2012.
Ceļu daļas vad.	D.Maļinovska		03.2012.
Projektētājs	A.Džeriņš		03.2012.
Pārbaudītājs	D.Maļinovska		03.2012.

Mērogs 1:100

Būvprojekts: Pašvaldības autoceļa Līvāni-Aizpurieši-Sila Sproģi-Dauksteš-Silavas rekonstrukcija posmā 0.68km - 3.56km

Būvprojekta daļa: Ceļu daļa

Rasējums: Tipveida caurtekas izbūve

Pasūtījuma Nr.	LND2012/4 ELFLA		
Arhīva Nr.	D-32-54		
Rasējuma Nr.	CD-5-1		
Stadija	Rasējuma marka	Lapa/Lapas	
TP	CD	1/1	

A3.2